




# Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA

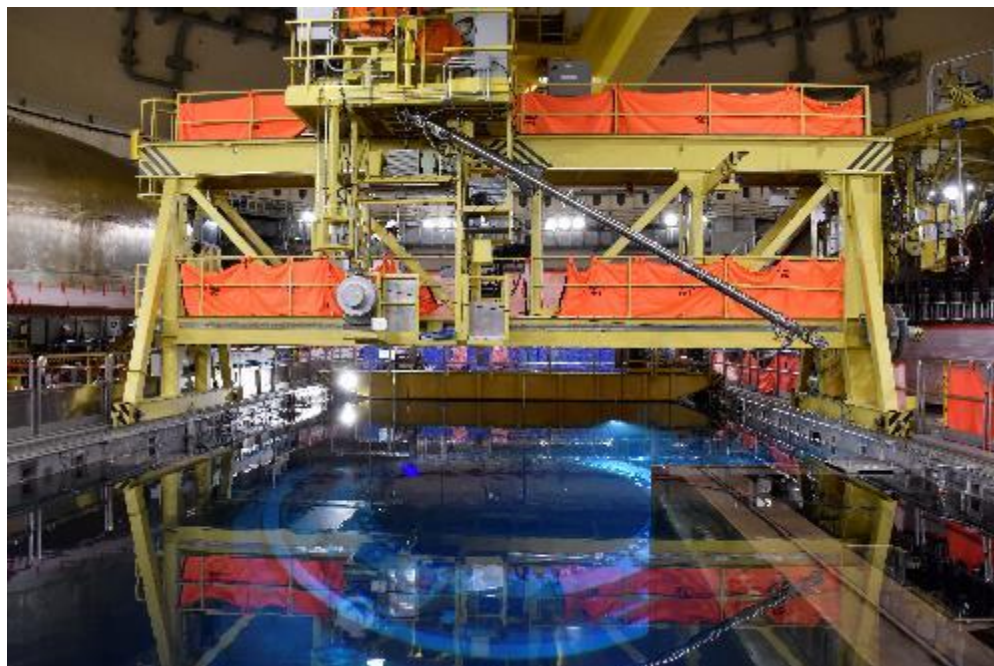

## **Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear**

**Miércoles, 27 de noviembre de 2019**

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear la activación de la detección óptica en la sala de la bomba de reserva del sistema de purificación de agua.

En una primera inspección de la zona no se ha identificado ninguna anomalía, ni ha sido necesaria la actuación de ningún medio de extinción.

En la revisión posterior realizada, se ha comprobado que la actuación del detector óptico ha sido correcta y que se ha debido a un ligero rozamiento en la caja de rodamientos de la bomba, que ha sido parada manualmente, de forma ordenada.

En el momento de producirse este suceso, que no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente, la central se encuentra en situación de parada programada para recarga de combustible, que continúa con normalidad.