




Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA

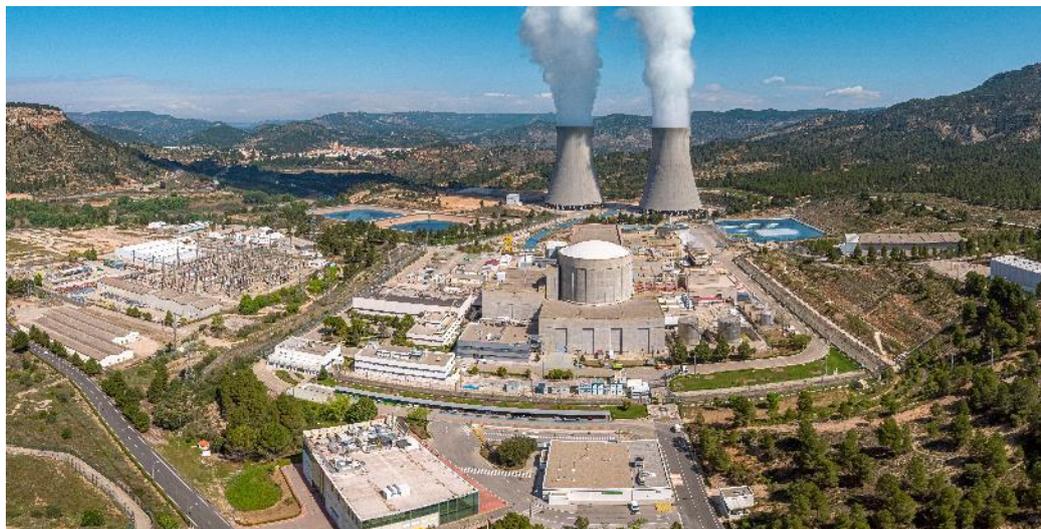

Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Domingo, 12 de septiembre de 2021

La central nuclear de Cofrentes, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, durante el inicio del proceso de arranque de la planta, todavía con el reactor subcrítico, se ha producido la actuación del sistema de protección del reactor, debido a una señal de alta escala en los Monitores de Rango Intermedio (IRM).

Todos los sistemas de seguridad de la central han funcionado correctamente, no identificándose ninguna anomalía en la secuencia de extracción de barras de control, por lo que se ha procedido al reinicio de la secuencia de arranque con normalidad.

Este suceso ha sido clasificado por el CSN como Nivel 0 (fuera de escala INES) y no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente