




# Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA

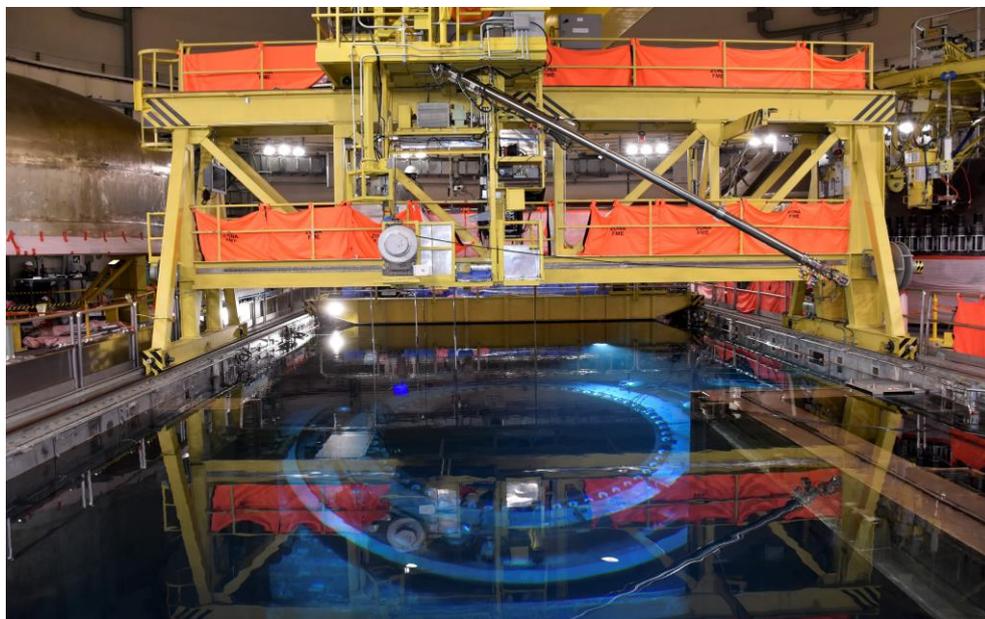

## **Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear**

**Sábado, 21 de octubre de 2023**

Siguiendo el procedimiento establecido, se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que el día 20 de octubre, a las 22:45 h, durante las actividades previstas de normalización de cargas en la barra eléctrica de corriente continua E, tuvo lugar el arranque del generador diésel división I por señal de baja tensión en la barra EA1, sin llegar a acoplar.

El incidente ha ocurrido estando la central parada para recarga de combustible y no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Todos los sistemas de seguridad actuaron correctamente, conforme a su diseño.

El suceso ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).