




Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA

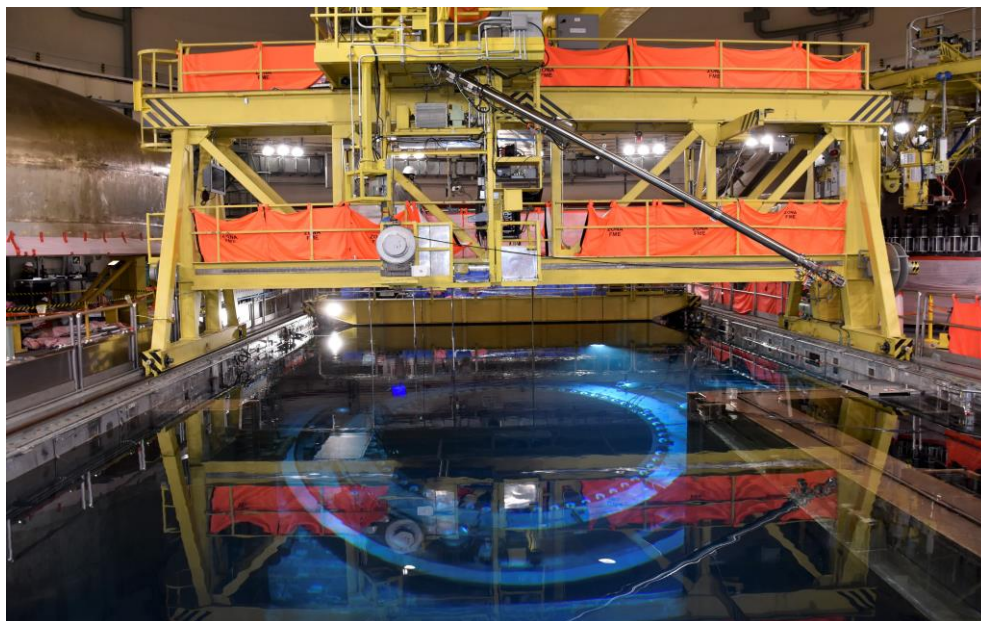

Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Sábado, 21 de octubre de 2023

Siguiendo el procedimiento establecido, se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que el día 20 de octubre, a las 22:45 h, durante las actividades previstas de normalización de cargas en la barra eléctrica de corriente continua E, tuvo lugar el arranque del generador diésel división I por señal de baja tensión en la barra EA1, sin llegar a acoplar.

El incidente ha ocurrido estando la central parada para recarga de combustible y no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Todos los sistemas de seguridad actuaron correctamente, conforme a su diseño.

El suceso ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).